

BACnetの知識不要

unitec CORPORATION

BACnet設定確認ツール

警報・異常の設定を必要とするお客様必見！



- ・Event送信設定の漏れを防ぎたい
- ・Event送信がうまくいかない

Event送信設定のサポートをいたします

The screenshot displays the BACnet Setting Confirmation Tool interface. The main window shows a list of points to be confirmed, including '空調温度監視' (HVAC Temperature Monitoring) and '空調温度制御' (HVAC Temperature Control). The '設定確認結果詳細' (Details) window shows the results for '空調温度監視 AI-0', indicating that the upper limit is set to 0.000000 and the lower limit is set to 0.000000. The '設定確認結果' (Summary) window shows the overall results, including the number of points confirmed and the number of points that failed.

ポイント名称	ポイントID	結果
空調温度監視	AI-0	問題があります
空調温度制御	AO-0	警告があります
空調温度管理	AV-0	問題ありません
照明点検監視	BI-0	問題ありません
照明点検管理	BO-0	警告があります
照明点検制御	BV-0	問題があります
照明点検監視	MI-0	問題ありません
空調動作監視	MO-0	警告があります
空調動作管理	MV-0	問題ありません
電力デマンド値	AC-0	問題があります

1

画面に沿って進めるだけ！
すぐにできる簡単設定


2

BACnet用語の知識不要！
ワンクリックで修正内容を表示

3

設定内容を修正可能！
便利な書き込み機能搭載

システム構成

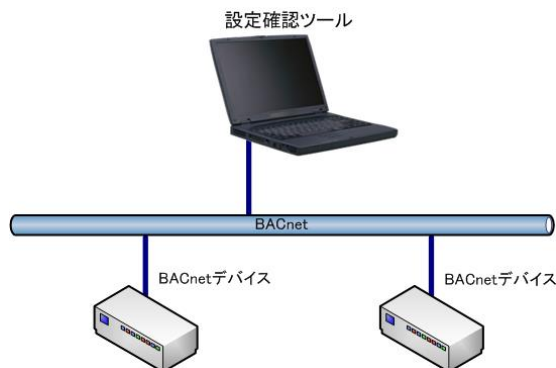

**ツールを実行するPCと
BACnetデバイスをLAN
ケーブルで接続するだけ
で使用可能です。**

一般仕様

項目	仕様
OS	Windows7、8、8.1、10、 Windows Server 2003、2003R2、2008、2008R2、2012、2012R2、2016 (32ビット / 64ビットを含みます)
メモリ	256MB以上
BACnet規格	・電気設備学会 IEIEJ-G-0006:2006 アデンダムa (ANSI/AHRAE 135-2004) ・ANSI/AHRAE 135-2004 (ISO16484-5-2003) ・ANSI/AHRAE 135-2010

対応オブジェクト

ObjectTypeName	内容
Analog Input Analog Output Analog Value	室内温度や設定温度など、アナログ値の情報を監視/制御する場合に使用されるオブジェクトです。
Binary Input Binary Output Binary Value	発停 (ON/OFF) や設備の異常状態 (正常/異常) など、2状態を監視/制御する場合に使用されるオブジェクトです。
Multi-State Input Multi-State Output Multi-State Value	動作モード (冷房/暖房/送風/除湿) や風量 (弱/中/強) など、複数状態の動作を監視/制御する場合に使用されるオブジェクトです。
Accumulator	電力量など、積算値を監視する場合に使用されるオブジェクトです。
Notification Class	Event状態が変化した時に通知する宛先を指定するオブジェクトです。

※本製品はEvent送信設定のみの確認となります。

株式会社 **ユニテック** 〒493-0006 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り24番地 FAX 0586-87-7815



sales@uni-tec.co.jp
☎0586-87-7819

はじめませんか! BACnet®

ユニテック BACnet

検索

<http://www.uni-tec.co.jp>